




社会福祉法人 輪島市福祉会

〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野 2 番地

訪問介護、訪問入浴介護、短期入所、居宅介護支援、介護老人福祉施設

認知症対応型通所介護、配食サービス、在宅介護支援センター、日常生活支援総合事業

■ 寒波！！！！ 2/5～,2/18～

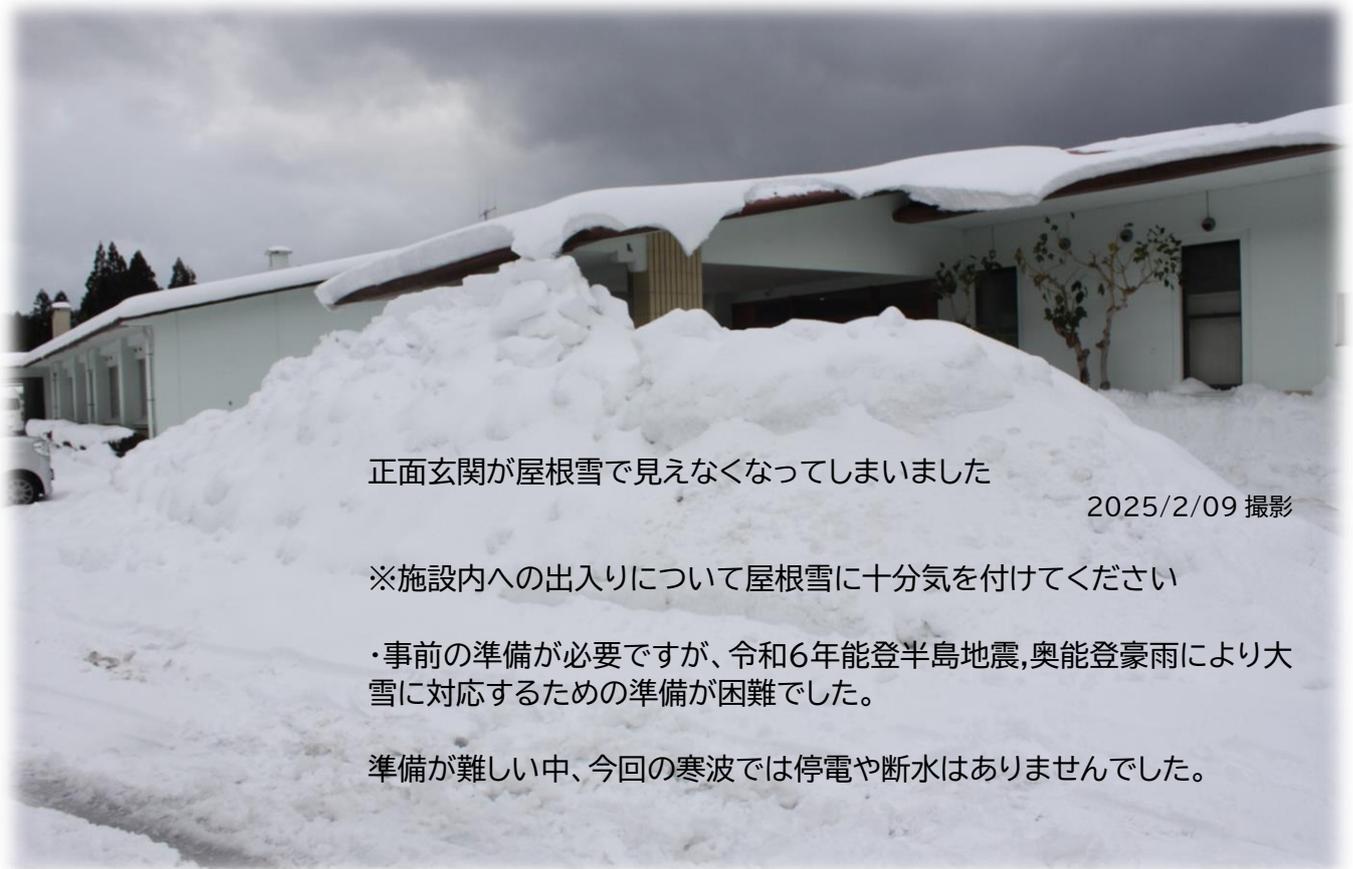

正面玄関が屋根雪で見えなくなってしまいました

2025/2/09 撮影

※施設内への出入りについて屋根雪に十分気を付けてください

・事前の準備が必要ですが、令和6年能登半島地震,奥能登豪雨により大雪に対応するための準備が困難でした。

準備が難しい中、今回の寒波では停電や断水はありませんでした。



立春を過ぎての雪

除雪機はフル運転で対応しました

■ 公益社団法人全国老人福祉施設協議会の DWAT の皆さん



石川県老人福祉施設協議会から派遣
活動日:R7.2.3~2.7

(社福)篤豊会

(特養)

加賀中央慈妙院 から 美谷さん

(社福)自生園

(特養)自生園 から 西村さん
谷口さん

富山県老人福祉施設協議会から派遣
活動日:R7.2.10~2.14

(社福)おおさわの福祉会

(特養)ささづ苑 から 名村さん

(社福)戸出福祉会

(特養)だいが苑 から 村松さん



名古屋市老人福祉施設協議会から派遣
活動日:R7.2.17~2.21

(社福)なごや福祉施設協会

(特養)なごやかハウス希望ヶ丘 から
木全さん

(社福)なごや福祉施設協会

(特養)なごやかハウス岳見 から
水谷さん



DWAT の皆さんご支援ありがとうございました

輪島市福祉会フェア in Spring

令和6年能登半島地震,奥能登豪雨からの復興を願って

start over again ~未来につなぐ~

体験コーナー

- ・天井吊り上げ型リフター
- ・新型床走行式リフター
- ・各種車いす
- ・特殊入浴機器 など

相談コーナー

- ・介護相談
- ・施設入所相談
- ・口腔ケア相談
- ・栄養相談
- ・認知症相談 など

ふれあいカフェ


- ・お茶を飲んでのんびりと
- ・お菓子も用意しています

3 / 30 (日) 12:30 ~ 15:30

あての木園(輪島市三井町)にて

- お問合せ先 〒929-2378
石川県輪島市三井町小泉上野2番地
電話番号 0768-26-1661

- 施設内を無料開放いたします
- どなたでも参加できます

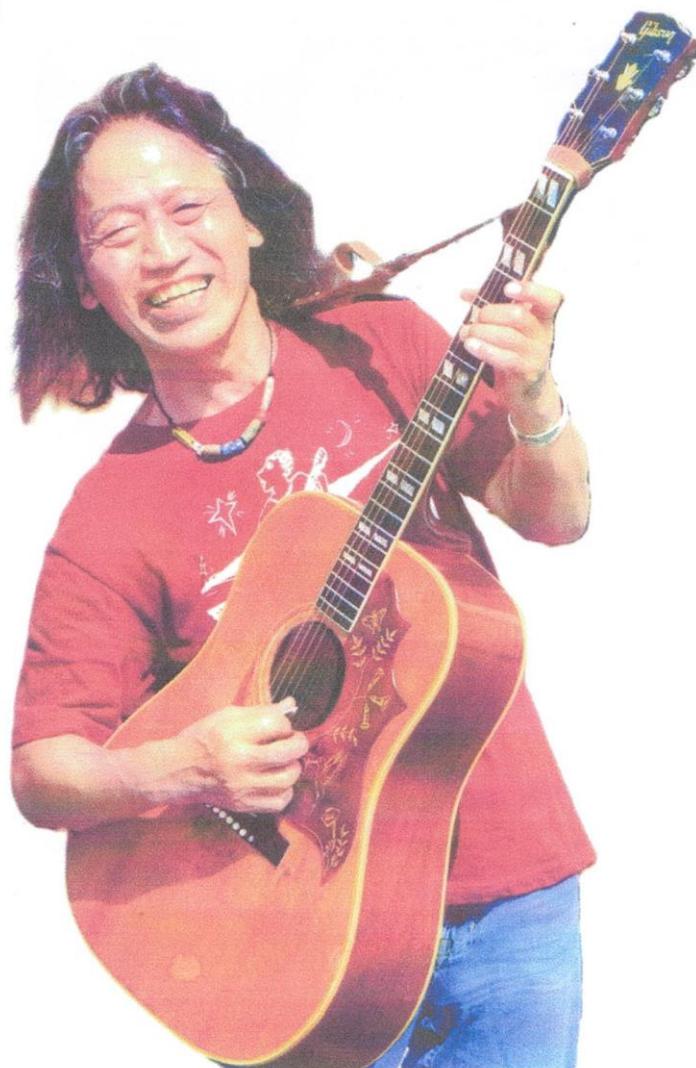

豊田勇造ライブ

日本国内にとどまらず、71年沖縄復帰前の沖縄を振り出しにアメリカ、メキシコ、ジャマイカ、インド、パキスタン、タイ、ビルマなどを旅し様々な出会いを重ねながら、ジャンルにとらわれない独特な音楽世界を作り上げてきた豊田勇造の「歌」がここに。

令和6年能登半島地震,奥能登豪雨 復興支援

豊田勇造ライブ 14:00 ~ 15:00 入場無料

令和6年能登半島地震、奥能登豪雨の影響について

区分	令和6年能登半島地震(R6.1.1)	奥能登豪雨(R6.9.21)
人的被害	<ul style="list-style-type: none"> ■利用者 なし ■職員 なし 	<ul style="list-style-type: none"> ■利用者 なし ■職員 なし
建物被害	<ul style="list-style-type: none"> ■天井及び壁のボード崩落及び亀裂、窓ガラスが割れる(7ヶ所)、給水給湯管の破裂、排水管破損、照明器具落下、合併浄化槽破損、受水槽 18t タンク 2 基亀裂で使用不可、スプリンクラー水槽タンク破損で水漏れ、駐車場の地盤沈下、インターロッキング地盤沈下 	<ul style="list-style-type: none"> ■なし
ライフライン	<ul style="list-style-type: none"> ■電気：R6.1.1～12日まで停電 ■水道：R6.1.1～5.6までデイ断水、R6.1.1～7.4まで本館断水、R6.1.1～R11.7まで新館断水 ■プロパンガス：R1.1～R1.5まで使用できない※安全装置が作動して停止しておりリセットができなかったため使用できなかった→ガスについてはガス漏れ一部あり修理済み→ガスは使用できたが厨房内機器が全く使用できないため、厨房は使用しなかった(R6.1.1～8.14まで使用せず)※厨房埋設配管工事のため9.6からデイサービスで調理業務開始、現在も排水処理ができないため厨房の使用不可(R6.9.6～至現在) ■合併処理：全て使用できず R6.1.1～至現在 ■電話インターネット：R6.1.1～2.14まで使用不可 ■携帯電話：R6.1.1～約1ヶ月間 不安定な通信状況 	<ul style="list-style-type: none"> ■電気：停電無 ■水道：断水 R6.9.21～9.26 輪島市に依頼し給水車の派遣※自衛隊給水車依頼 一日10tの依頼をする9.24～9.26の3日間給水車の受入れ ■プロパンガス：問題なし ■合併処理：地震から使用できていない ■電話インターネット：通常通り ■携帯電話：通常通り
交通	<ul style="list-style-type: none"> ■路線バス：地震発生後は不通 現在は通行可能 ■道路：七尾輪島主要道路 R6.1.1～R6.1.2 土砂災害で通行不可 	<ul style="list-style-type: none"> ■道路：R6.9.21 七尾輪島主要道路 土砂災害で通行不可
避難状況	<p>施設内への地域の避難者(無)</p> <p>R6.1.12 入居者全員避難する</p> <p>令和6年1月1日 能登半島地震発生時の入居者の状況 89名在籍中</p> <p>地震発生時 医療機関に入院していた方 2名</p> <p>地震発生時 施設に入所していた方 87名</p> <p>施設に入所して避難をした方 85名 (石川県内の病院及び施設に避難)</p> <p>医療機関に入院をした方 6名</p> <p>特別養護老人ホームに避難した方 65名</p> <p>老人保健施設に避難した方 14名</p> <p>加賀市の施設に避難した方 28名</p> <p>金沢市の施設に避難した方 17名</p> <p>白山市の施設に避難した方 17名</p> <p>小松市の施設に避難した方 10名</p> <p>能美市の施設に避難した方 5名</p> <p>野々市市の施設に避難した方 2名</p> <p>令和6年7月22日 あての木園入居者受入開始後の状況について</p> <p>あての木園に戻ってこられた方 40名</p> <p>あての木園以外の施設に移られた方 27名</p> <p>収容できない避難者 (無)</p>	<p>施設内への地域の避難者(有)</p> <p>輪島市内で水害被害のあったGH 18名が避難</p> <p>GHの応援職員(宿泊している方 2名)も避難</p> <p>収容できない避難者 (無)</p> <p>今後の見込</p> <p>輪島市内で水害被害にあったGHは裏山の崩落のため多量の土砂及び木材が流れ込んでいる裏山の仮復旧工事が完了しないと戻れない</p> <p>予定としては 令和7年5月末までは避難状態が続く</p>
物資	<p>水 ※地震発生時は不足したが現在は不足していない</p> <p>食料 → 排水処理ができないため食器は使用せずに、紙コップ、紙皿、使い捨てスプーン等消耗品を使用しており 費用負担が大きい</p> <p>介護用品</p> <p>その他</p> <p>・トイレが使用できないので、簡易トイレ、ラップポンを使用している。いずれも災害支援を受けて使用しているが、支援を受けることが困難となっている。費用負担が心配。</p>	<p>水 ※不足していない</p> <p>食料 → 排水処理ができないため食器は使用せずに、紙コップ、紙皿、使い捨てスプーン等消耗品を使用しており 費用負担が大きい</p> <p>介護用品</p> <p>その他</p> <p>・トイレが使用できないので、簡易トイレ、ラップポンを使用している。いずれも災害支援を受けて使用しているが、支援を受けることが困難となっている。費用負担が心配。</p>

介護助手導入に向けた取組～伴走支援モデル事業所成果報告会～

令和6年能登半島地震、奥能登豪雨により人材確保が難しい中、介護助手導入に向けた取組に向けて取組ました。(活動内容については「だより」参照)その結果について3月21日(金)に「山崎デイ所長」「紺谷介護リーダー」が活動報告をします。

「人材確保」について難しい状況ですが、様々な関係機関からの協力を得ながら取り組んでいきます。

■成果報告会は以下のとおりです

令和7年3月21日(金曜日)13:30～16:00 石川県庁1階101会議室にて
現地とWEB ハイブリッド開催

あなたのできることを地域の人を支える仕事にしてみませんか？

- 震災後の地域の皆さんの暮らしを共に支える存在としてこれまでの暮らしで培った皆さんの経験や能力を活かしていただきませんか？
- 介護や福祉のサービスは 皆さんの力を必要としています



社会福祉法人 輪島市福祉会
〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野2番地
電話番号 0768-26-1661
FAX 番号 0768-26-1751
メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp
Hp <http://www.amusewajima.gr.jp/atenokien/>

